


光市水質検査地点



凡例

- 給水栓採水場所
- ▲ 残留塩素測定場所
- 虹ヶ浜3丁目 ●
- 虹ヶ丘6丁目 ●
- 虹ヶ丘7丁目 ▲
- 五軒屋 ●
- 室積8丁目 ●
- 岩狩1丁目 ●
- 上島田5丁目 ▲
- 周防 ●
- 小周防 ●
- 束荷 ▲

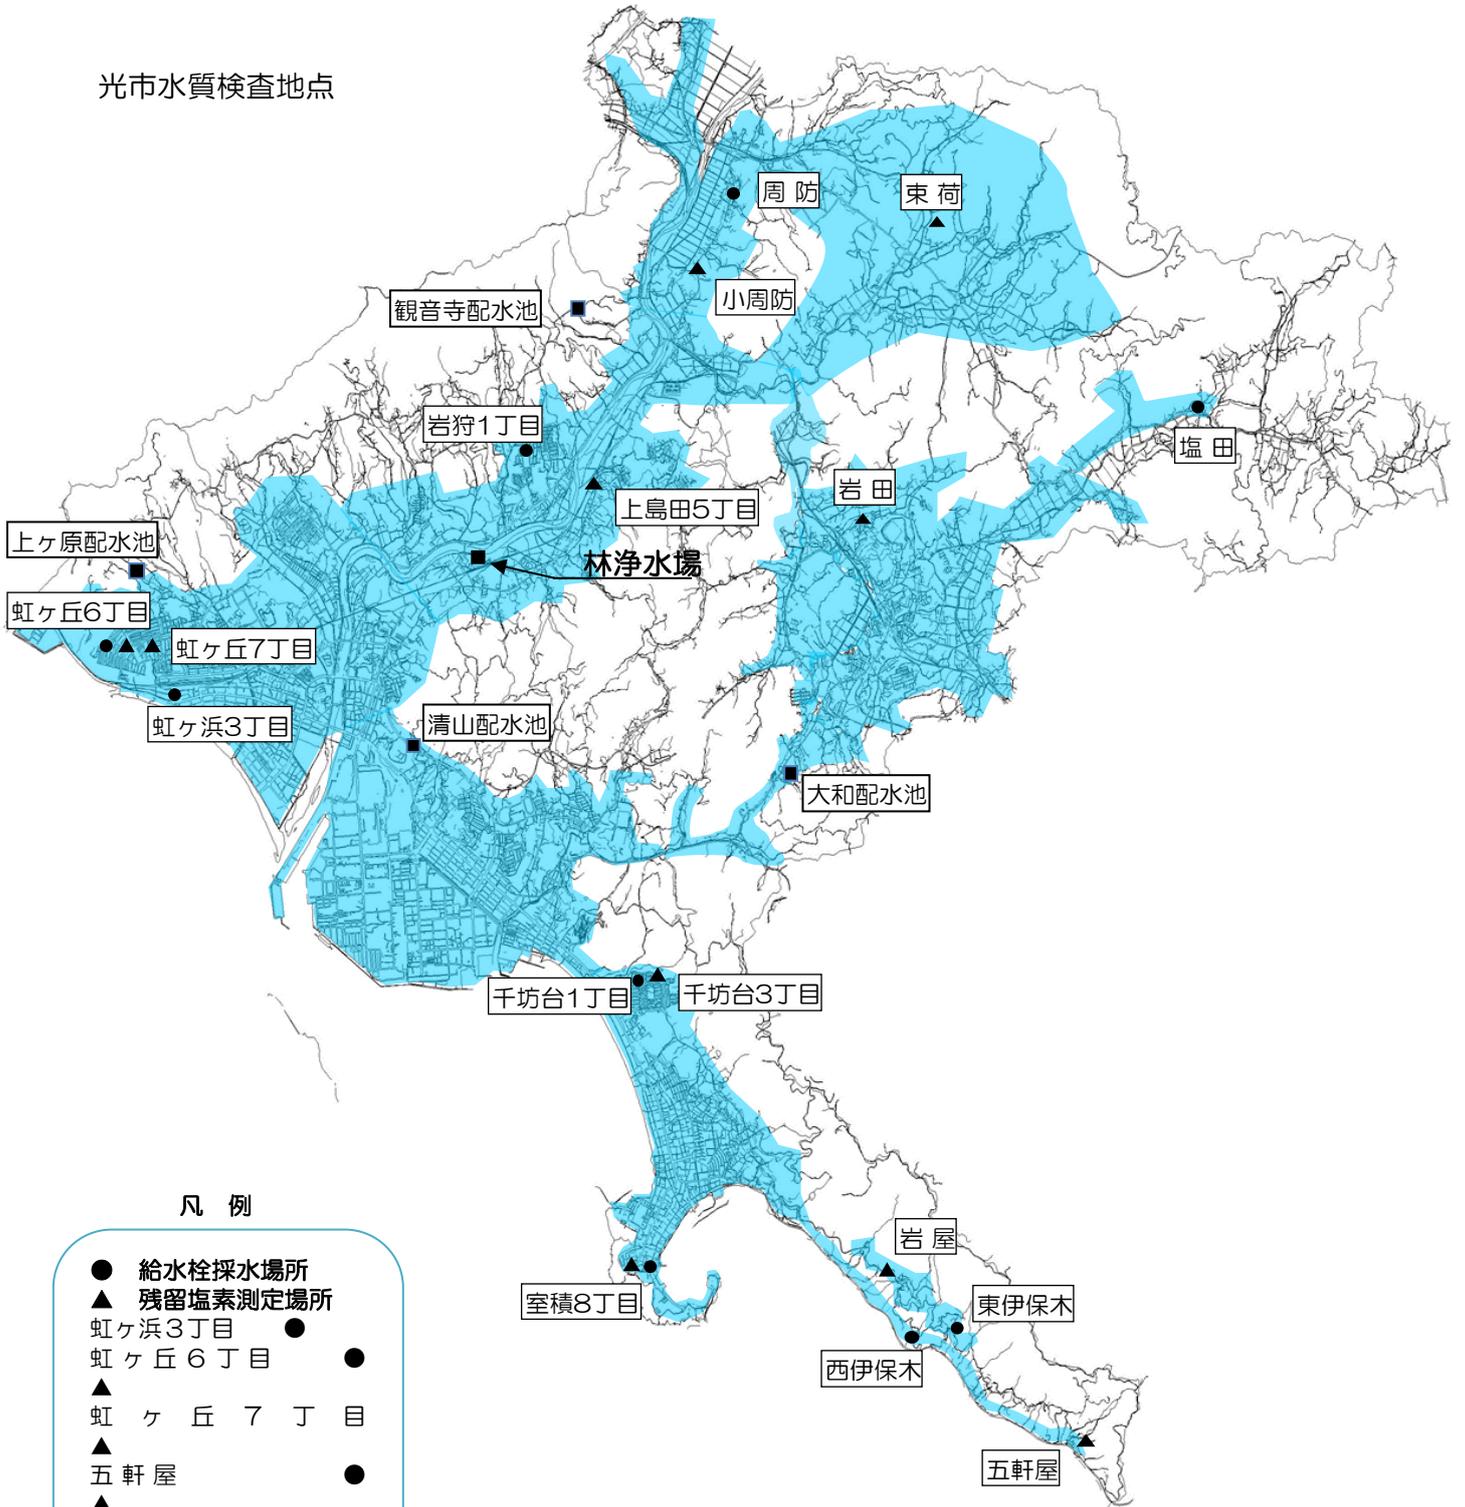